


Θέμα 4°

Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε τη διάταξη αυτοματισμού μιας κεντρικής κλιματιστικής μονάδας (ΚΚΜ). Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις αιτιολογώντας κάθε φορά την απάντησή σας:

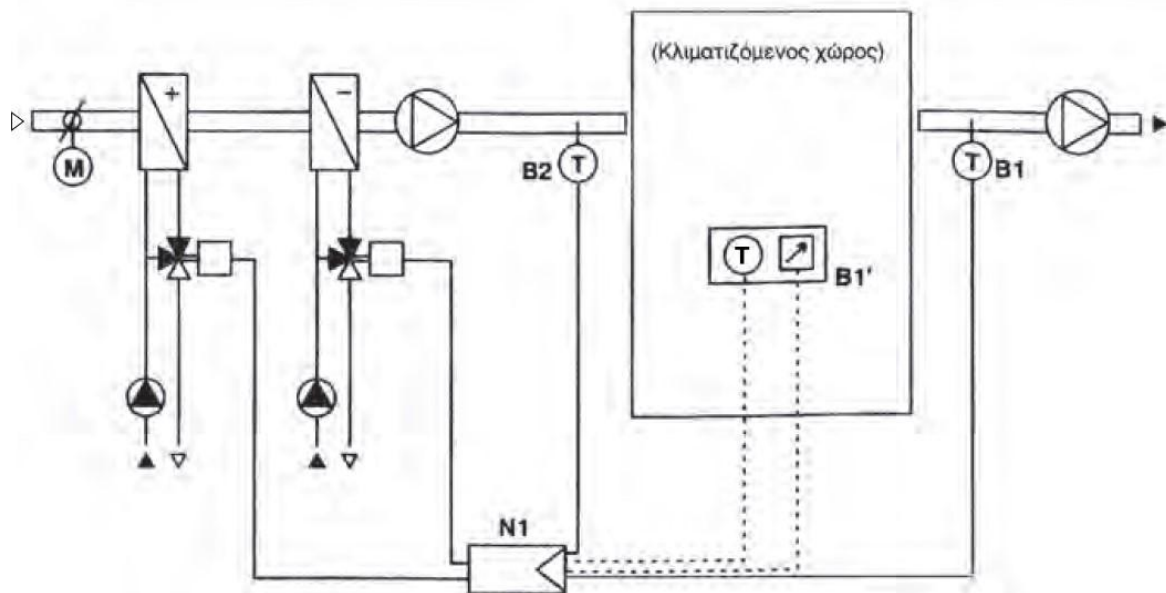

- α) Υπάρχει έλεγχος της ποιότητας του αέρα του κλιματιζόμενου χώρου; (Μονάδες 4)
- β) Σε ποια σημεία ελέγχεται η θερμοκρασία του αέρα; (Μονάδες 5)
- γ) Ποιο αισθητήριο θερμοκρασίας μπορεί να παραλειφθεί; (Μονάδες 4)
- δ) Ο κινητήρας για τη ρύθμιση του τάμπερ ελέγχεται από την κεντρική συσκευή αυτοματισμού; (Μονάδες 4)
- ε) Είναι ενιαία η μονάδα ψύξης - θέρμανσης; (Μονάδες 4)
- στ) Πόσοι και ποιοι είναι οι ενεργοποιητές που ελέγχει η κεντρική συσκευή αυτοματισμού; (Μονάδες 4)

Μονάδες 25